



## Bijlage – Artikelen BOP 1 aprilviering 2018 Brielle

### 1. Algemeen

- In de bijlages kunt u de voorwaarden uit de AMvB Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) nalezen, aan het einde van de zin is de verwijzing naar het desbetreffende artikel in de AMvB geplaatst. De bijlages omvatten enkel een beknopte uitleg, indien u de volledige versie in wilt zien verwijzen wij u naar het volledige besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html>
- De inrichting moet geschieden in overeenstemming met de goedgekeurde (situatie-) tekening(en).
- Er is door de VRR (afdeling Risicobeheersing) niet getoetst op de constructieve- en externe veiligheid.
- Alle aanwijzingen en opdrachten gegeven door of namens het bevoegd gezag in het belang van de (brand-)veiligheid moeten direct worden opgevolgd.
- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgegeven bij de gebruiksmelding/evenementaansvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties (1.8.3).
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (4.27.1).
- Het is verboden in, op, aan of nabij een plaats voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor (6.1):
  - brandgevaar wordt veroorzaakt of bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
  - melding van, alarmering bij of bestrijding van wordt belemmerd;
  - het gebruik van vluchtmogelijkheden wordt belemmerd;
  - het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.
  - er mag geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaan.

### 2. Bluswater en Bereikbaarheid

- De rijbaan en/of de calamiteitenroute moet aan de volgende eisen voldoen (4.25.3):
  - een breedte van ten minste 4,5 meter;
  - een verharding over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van ten minste 14.600 kilogram;
  - een vrije hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter, en
  - een doeltreffende afwatering.

- Hekwerken die een calamiteitenroute afsluiten kunnen door de hulpverleningsdiensten snel en gemakkelijk worden geopend of worden ontsloten met een systeem dat in overleg met de brandweer is bepaald (4.25.5).
- Een (tijdelijk) bouwsel is tot op ten minste 40 meter door hulpverleningsvoertuigen te benaderen. Er kan dan van de eis van de vrije rijbaan afgeweken worden, als in overleg met de brandweer anders wordt bepaald (4.26.5).
- Een niet-openbare plaats heeft een toereikende bluswatervoorziening tenzij de aard, de ligging of het gebruik van de plaats dat niet vereist. Deze is onbeperkt toegankelijk voor bluswerkzaamheden (4.19).
- Een evenementenlocatie is zodanig bereikbaar voor hulpverleningsdiensten dat tijdig met bluswerkzaamheden kan worden gestart en hulp kan worden geboden (4.23).
- Een evenementenlocatie heeft een calamiteiteningang, tenzij de brandweer kenbaar heeft gemaakt dat niet nodig is. Indien er meer dan één toegang is, worden in overleg één of meer van die toegangen als calamiteiteningang aangewezen(4.24.1/2).
- Een calamiteitenroute richting een evenemententerrein mag geen deel uit maken van de aanwezige vluchtroutes.
- Rondom ondergrondse en bovengrondse brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen, zoals geboorde putten, moet 1,80 meter worden vrijgehouden. Het blusvoertuig van de brandweer moet binnen 8 meter van geboorde putten kunnen worden opgesteld.
- Het aansluitpunt van een droge stijgleiding en de bijbehorende (dichtstbijzijnde) brandkraan moet vrijgehouden worden. Het blusvoertuig van de brandweer moet binnen 15 meter van zowel deze brandkraan als dit aansluitpunt kunnen komen.
- Bij het samenvallen van het evenemententerrein met vluchtwegen en nooduitgangen van andere objecten mogen er geen obstakels geplaatst worden in de nabijheid van vluchtwegen en nooduitgangen.
- Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten.
- Afzettingen moeten in het geval van een calamiteit door de organisatie van het evenement snel verwijderd kunnen worden om een vrije doorgang voor de hulpverleningsdiensten te waarborgen.
- Bij gebouwen waarbij het redvoertuig als tweede vluchtweg dient, moet de vrije rijbaanbreedte 4,5 meter breed zijn en het redvoertuig naast dit gebouw opgesteld kunnen worden.
- In het advies is er vanuit gegaan dat er geen geplande weg- en straatwerkzaamheden zijn die van invloed kunnen zijn op het ontvluchten van het evenement en de bereikbaarheid van het evenement en omringende bebouwing ten behoeve van de calamiteitendiensten.
- Er zijn geen andere evenementen op dezelfde locatie of in de nabijheid gepland die dit evenement negatief kunnen beïnvloeden.
- Alle aan- en afvoerroutes rondom het evenemententerrein moeten vrij en beschikbaar blijven. Indien er luifels zijn dient er gemeten te worden tussen de openstaande luifels.


### 3. Vluchtroutes en Terreinen

#### Vluchtroutes

- Een evenemententerrein dient zo ingericht te zijn dat er te allen tijde naar een veilige plaats gevluht kan worden (3.31.1).
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (5.20).

### 4. Tijdelijke bouwsels

- Een tijdelijk bouwsel voldoet aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (3.17.1).
- Op de evenementenlocatie dient het tentboek en het certificaat aanwezig te zijn.
- De tuien/scheerlijnen van de tent moeten zodanig zijn aangebracht dat de vluchtwegen en uitgangen hierdoor op geen enkele wijze worden belemmerd.
- Een tent van meer dan 25 m<sup>2</sup> moet voldoen aan de norm: NEN 8020-41:2012. De tentleverancier kan dit aantonen door het aanleveren van een certificaat.
- De afstand tussen een tent en een ander bouwsel moet ten minste 5 meter bedragen, tenzij:
  - de tent tegen een blinde onbrandbare gevel geplaatst wordt, of:
  - de gezamenlijke oppervlakte van een tent en één ander (tijdelijk) bouwwerk minder dan 1000 m<sup>2</sup> bedraagt, mag een tent tegen dat (tijdelijk) bouwwerk zijn geplaatst, mits dit geen afbreuk doet aan de vluchtmogelijkheden.

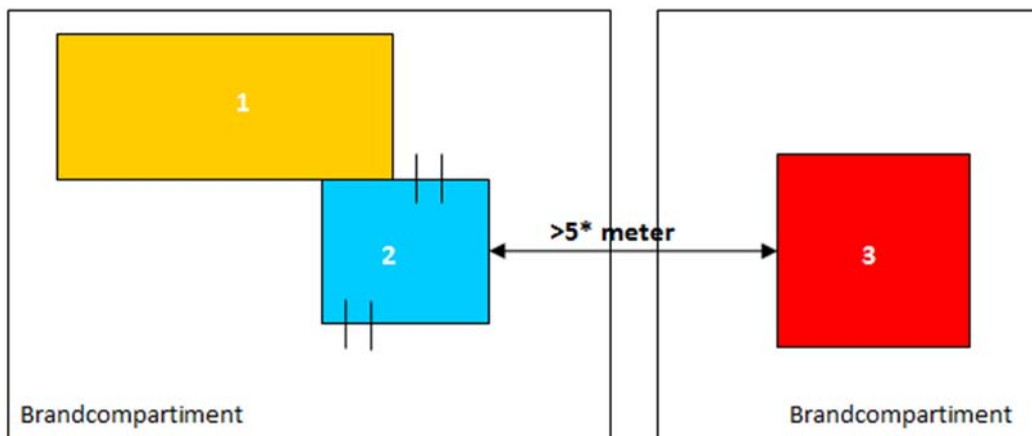

1 = tent

2 = bouwwerk (1 en 2 zijn tezamen < 1.000 m<sup>2</sup>)

3 = ander bouwwerk (\* 10 meter ten opzichte van gesprinklerd of risico-object)

- In een tent voor meer als 75 personen dient de vluchtrouteaanduiding en noodverlichting ten alle tijden aan het volgende te voldoen:
  - Een tent heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux (4.2.1);
  - Noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of en hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux (4.3.2);
  - In een verduisterde ruimte dient ten alle tijden een redelijke oriëntatie mogelijk te zijn. (4.5).

## **6. Elektrische installaties en toestellen**

- Een kabel, slang of leiding in een vluchtroute is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er tijdens het vluchten niet door gehinderd worden of tijdens gebruik beschadigd kunnen raken (5.20).
- Indien er gebruik wordt gemaakt van elektrische toestellen dienen deze te voldoen aan de NEN 1010 (4.7).
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften (4.27).
- Een aanwezige installatie wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt (4.27).
- Een voorziening voor elektriciteit wordt niet gebruikt op een wijze die gevaar oplevert voor het ontstaan van brand (5.11.5).
- Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden.
- Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn.

## **7. Apparatuur voor het bereiden van voedsel**

- Een toestel of een installatie wordt uitsluitend volgens de toepasselijke specificaties van de leverancier gebruikt en onderhouden en bij een defect enkel gerepareerd door een deskundig persoon (5.11.1/3).
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt (5.11.7).
- Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven de 200°C kan oplopen (4.8.1).
- Een bakinstallatie is zodanig geplaatst dat bij overbruisen, over de rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen (4.8.2).
- De wanden en het draagvlak grenzend aan het baktoestel dienen onbrandbaar te zijn (3.17.2).
- De opstelling van een voorziening ten behoeve van kook-, bak-, braad- of frituuractiviteiten is veilig (5.13.1).
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De

afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter (5.14.1/3).

- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 meter (5.14.4).
- De afstanden zijn niet van toepassing indien: het aangestraalde vlak van het bouwsel, gebouw of ander object een overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag heeft van ten minste 60 minuten of de bakkraam of bakwagen is uitgerust met een automatische brandblusinstallatie (5.14.2).
- Voor de opstelling van een barbecue gelden de volgende opstellingseisen:
  - de barbecue stabiel staat;
  - de ondergrond van de barbecue minimaal 1 meter rondom onbrandbaar is;
  - de barbecue op een veilige manier ontstoken wordt. Het gebruik van briketten hebben de voorkeur, omdat deze geen vonken veroorzaken;
  - de barbecue minimaal 2 meter van een object geplaatst wordt.
- Wij adviseren de bakwagen op de kopse kant van een rij marktkramen te plaatsen.

### **8. Blusmiddelen**

- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (4.20.2).
- Ten minste eenmaal per 2 jaar wordt het nodige onderhoud aan een aanwezig draagbaar of verrijdbaar blustoestel verricht, conform artikel 6.31 lid 4 van het Bouwbesluit (4.20.3).
- In een (tijdelijk) bouwsel moeten voldoende kleine blusmiddelen aanwezig zijn. Het aantal blustoestellen berekent men als volgt: oppervlakte van de bijeenkomsttente delen door 200, uitkomst naar boven afronden, met een minimum van 1 blustoestel van minimaal 6 kg/liter.
- Een draagbaar blustoestel moet duidelijk zichtbaar zijn opgehangen en gemakkelijk bereikbaar aangebracht, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
- Na gebruik van een blustoestel moet dit direct gevuld c.q. vervangen worden. Dit geldt ook indien het blustoestel niet geheel leeg is.
- Er dient een juist blustoestel gebruikt te worden voor uw activiteiten. Onderstaand een overzicht van de verschillende brandklassen:

Brandklasse	Symbool	Brandstof
A		Vaste stoffen
B		Vloeistoffen
C		Gassen
D		Brandbare metalen
F		Oliën en vetten

### 9. Roken en Open vuur

- Het is verboden te roken of open vuur te hebben in een ruimte, bestemd voor de opslag of bijvullen van een brandgevaarlijke stof (5.2.1).
- Open vuur wordt op een veilige manier toegepast (5.2.2).
- Bij droogte (code 'oranje en rood') is in natuurgebieden open vuur verboden (6.3).
- Kaarsen, toortsen e.d. moeten op stabiele en degelijke, niet gemakkelijk ontvlambare standaards zijn vastgezet.

### 15. Ontruiming en interne organisatie

- De organisatie dient een veiligheids- of calamiteitenplan aan te leveren met minimaal de volgende informatie (4.22.1):
  - maatregelen voor een tijdige alarmering en adequate ontruiming bij calamiteiten;
  - hoe is de eerste hulp geregeld;
  - het bestrijden van een beginnende brand;
  - het alarmeren, opvangen en informeren van de hulpverleningsdiensten;
  - wie is het aanspreekpunt voor de hulpdiensten ter plaatsen ten tijden van het evenement.
- De organisatie draagt er zorg voor dat er voldoende personen aangewezen en aanwezig zijn die de maatregelen uit het veiligheids- of calamiteitenplan kunnen uitvoeren en dat het ontruimingsplan bij hen bekend is (4.22.4).
- In geval van een calamiteit waarbij opgetreden wordt door en onder leiding van de hulpdiensten dient de organisatie personeel en middelen beschikbaar te stellen aan de hulpdiensten. Daarom verzoek ik u in de vergunning op te nemen dat aanwijzingen gegeven door leidinggevendenden van brandweer, politie of GHOR vóór, tijdens en na het evenement onverwijld worden opgevolgd.